

街路樹等の樹木及び植樹帯・植樹ますの移設工事仕様書

- 1 街路樹等の樹木及び植樹帯・植樹ますの移設にあたっては次のように施行します。
 - (1) 植樹帯・植樹ます用ブロックは、破損しないように取り外します。
 - (2) 移設箇所の歩道アスファルト舗装は、ブロック外廻り10cmの箇所をカッターで切断し、アスコン及び砕石を取り除きます。
 - (3) ブロック敷設後、植樹帯・植樹ますの深さ50cmまでの土を畑土に入替え、縁石天端より3cm下げてならしめます。
 - (4) ブロック外廻りは粒度調整砕石を厚さ10cmに敷ならして転圧し、その上にアスコン細粒1号を厚さ4cm敷ならし在来舗装面にすり付けます。
 - (5) 樹木の移植については、次のとおりとします。
 - イ 樹木の掘取りに先立ち必要に応じて仮柱を取付け、時期、地質、樹種、樹木の生育等の状態を考慮して枝葉を適度に切りつめ、又は切りすかしをし、わら又は幹巻用テープを用いて幹巻を行います。
 - ロ 街路樹で鉢を付けないものは、鉢より大きめに掘下げた後、所定の大きさに根を切り取り掘上げます。

この際、細根が十分つくようにするとともに割れ傷などの生じないようにします。
 - ハ 常緑樹など鉢を付けるものは、所定の大きさに垂直に掘下げ底部は丸味をつけて掘取りします。
 - ニ 太根がある場合は、鉢の有無にかかわらず、やや長めに切り取り養生します。
 - ホ 鉢巻きは、わらなわで堅固に巻き付けます。根の状態によってはそれに応じた土で養生した後、巻付けます。
 - (6) 街路樹の植栽は、前各号に準じて行うほか、次のとおりとします。
 - イ 樹木は植樹帯・植樹ますの指定の位置に樹幹を垂直に植込み、道路と平行となるようにし、見栄えよく植付けます。
 - ロ 植栽時の整姿せん定については、あらかじめ道路管理者の指示を受けます。
 - ハ 通路に掘削した土、又は客土用畑土をやむをえず置く場合は、歩行者等に迷惑のかからないように植樹帯・植樹ますの片隅、あるいは両側にシートなどを敷いてその上に置くことにします。(舗装の上には直接置きません)車道上には、いかなる場合にも置くことはしません。

なお、植樹帯・植樹ますの掘削した植穴では必ず当日中に植栽を完了するようにし、やむをえず当日中に植栽を完了できない場合は、樹木を仮植付し、交通に支障のないようにします。また、植穴が残った場合は埋戻し残土及び不用材料など速やかに片付け歩行者等に支障のないようにします。
 - ニ 根廻りは畑土を入れて十分にかん水し、泥土が根に密着するようにはからい水が引くのを待って埋戻し土を入れ、軽く押さえて地ならしをします。植付けが終わった後は、朝夕十分に根元にかん水することを2週間続けます。
 - (7) 樹木には所定の材料形式で次のとおり控木及び添木を取り付けます。
 - イ 控木の丸太と丸太の接する部分は釘打ちのうえ、鉄線掛とします。

控木に唐竹を使用する場合は、先端を節止とし、唐竹は真っ直ぐな2年生以上の真竹で病害虫がなく変色しないものとします。なお結束部は動揺しないよう鋸目を入れ、交さ部分は鉄線掛とします。
 - ロ 控木の丸太は、杉長丸太及び杉切丸太として所定の寸法で割れ・腐りがなく、できるだけ真っ直ぐな幹材で皮はぎしたものとします。

木材防腐材を用いる場合は、指定する木材保存剤で性能基準を満たすものとします。また、木材防腐材を用いない場合は、素材もしくは焼き処理を行って用います。


〔注〕 樹木の移植前及び移植後の写真を提出することとします。

歩道植樹帯縁石工


大分類	中分類	小分類	変数	作成年度
2000	R E	C-2	なし	S.61
石材及びブロック類布設工	植樹帯縁石工		なし	S = $\frac{1}{10}$ S = $\frac{1}{30}$

植樹帯縁石工端部 (G-2)

平面図

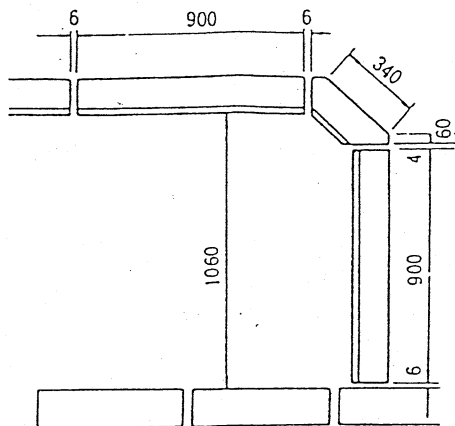

断面図

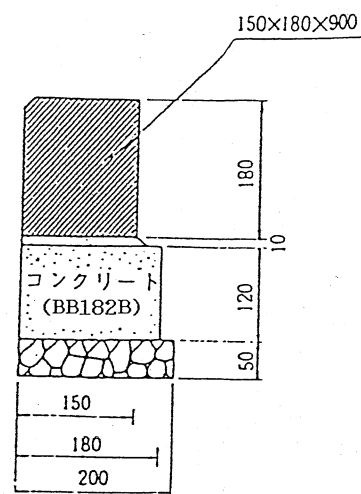

(注) 各ブロックの間には、目地モルタルを施すこと。

材料表

(100m当り)

品名	形状寸法	単位	数量	摘要
植樹帯用コンクリートブロック	150×180×900	本	110	
コンクリート	BB182B	m ³	2.2	
モルタル	1 : 3	"	0.2	敷モルタル用
(モルタル)	(1 : 3)	"	(-)	(目地モルタル用)
クラッシュラン	C-40	"	1.0	
型枠		m ³	24.0	

材料表

(片側100箇所当り)

品名	形状寸法	単位	数量	摘要
植樹帯用コンクリートブロック	150×180×900	本	100	
"	150×180×300	"	100	
コンクリート	BB182B	m ³	2.8	
モルタル	1 : 3	"	0.2	敷モルタル用
(モルタル)	(1 : 3)	"	(-)	(目地モルタル用)
クラッシュラン	C-40	"	1.3	
型枠		m ³	30.6	